

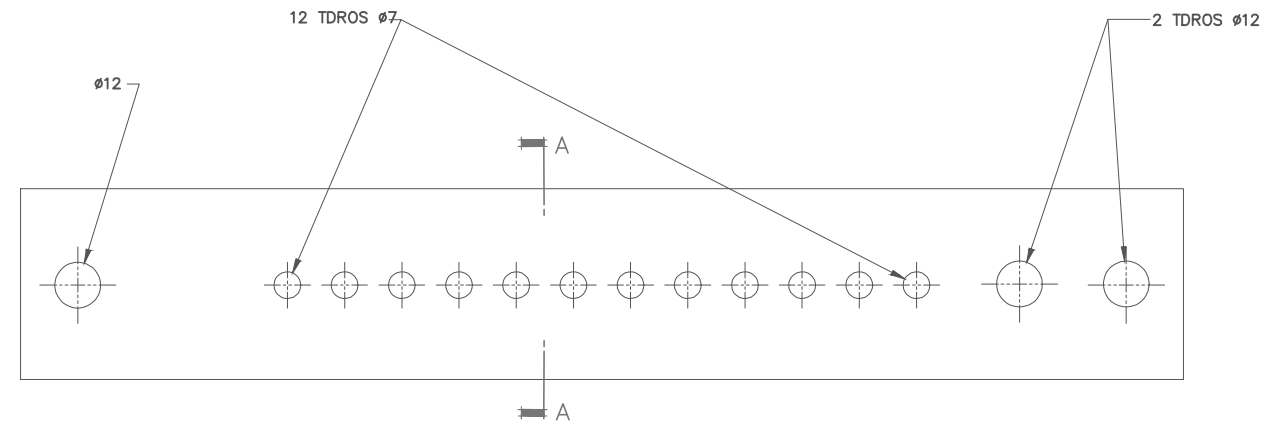


BARRA EQUIPOTENCIALES

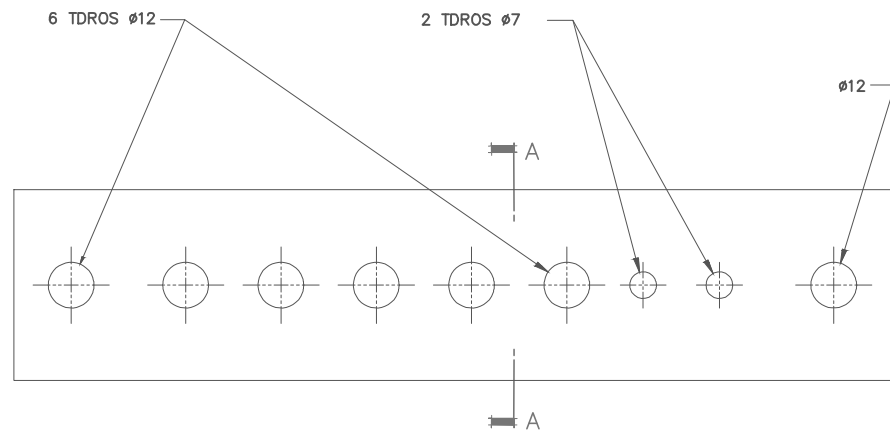

BARRA EQUIPOTENCIAL TIPO III
(PUSTA A TIERRA DE CE Y CIRCUITO INTERIOR DE
TIERRA

BARRA EQUIPOTENCIAL TIPO I
TUBOS SOPORTE DE ANTENAS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL MASTIL E INTERIOR DE LA
CASETA

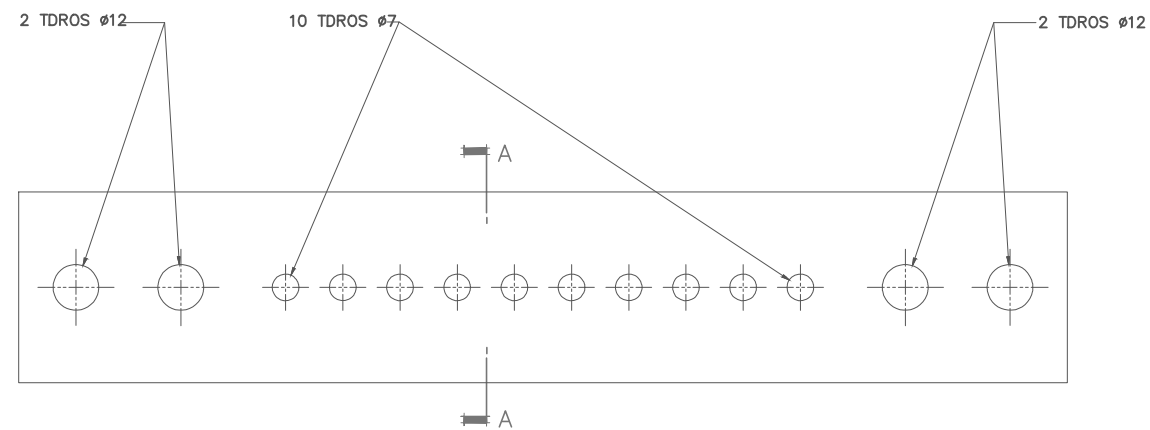

BARRA EQUIPOTENCIAL TIPO II
(PUESTA A TIERRA INFERIOR DEL MASTIL)


NOTA:

LAS PLETINAS SERÁN DE COBRE CON 5mm. DE ESPESOR Y 50 mm DE ALTURA.

LA LONGITUD VARIA SEGÚN EL TIPO.

LOS TALADROS SITUADOS EN LOS EXTREMOS SON DE SUJECCIÓN.

COTAS EN mm

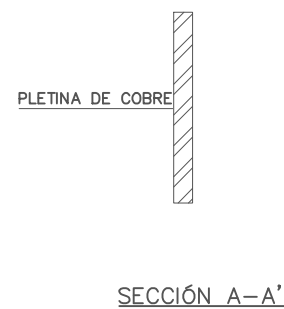

			ZONA 1													
	NOMBRE:															
	DIRECCIÓN:															
GRUPO DE PLANO: PLANOS DE PROYECTO	MUNICIPIO: PROVINCIA:	CÓRDOBA CÓRDOBA	APROBACIÓN FINAL <table><tr><td>DIBUJADO</td><td rowspan="4">FECHA Y FIRMA</td><td>SILVIA LEÓN MOYA</td></tr><tr><td>IMPLANTACIÓN</td><td></td></tr><tr><td>RADIO</td><td></td></tr><tr><td>TRANSMISIÓN</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">CIRCULACIÓN</td><td></td></tr></table>		DIBUJADO	FECHA Y FIRMA	SILVIA LEÓN MOYA	IMPLANTACIÓN		RADIO		TRANSMISIÓN		CIRCULACIÓN		
	DIBUJADO	FECHA Y FIRMA			SILVIA LEÓN MOYA											
IMPLANTACIÓN																
RADIO																
TRANSMISIÓN																
CIRCULACIÓN																
EL INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN		TÍTULO PLANO: DETALLE BARRAS EQUIPOTENCIALES														
SILVIA LEÓN MOYA COLEGIADO N° 2345	PLANO N:	PL17	VERSIÓN:	0												
	N. GENERAL:	HOJA 17 DE 18	FORMATO:	A3												
	ESCALA:	INDICADAS	V. DE REPLANTEO:													
N° DE OBRA:																