




VISTA FRONTAL
(CUADRO SA-PA-05)

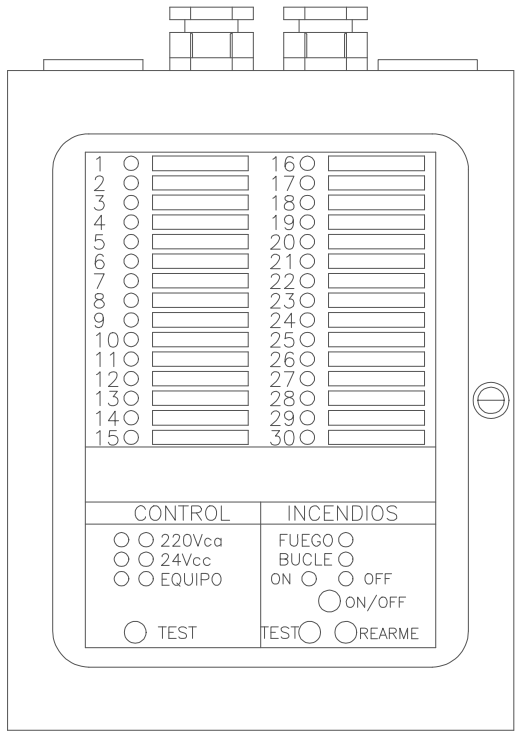


VISTA LATERAL

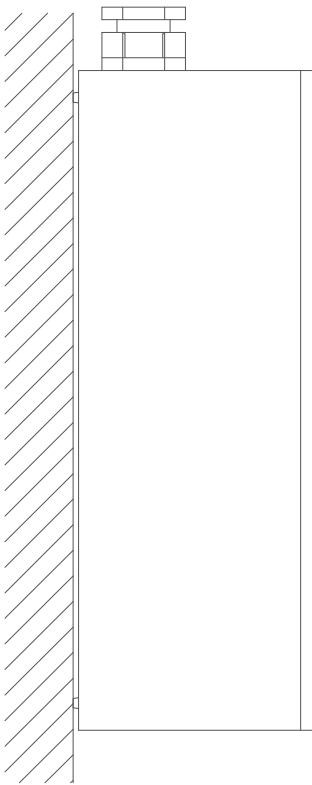


VISTA POSTERIOR

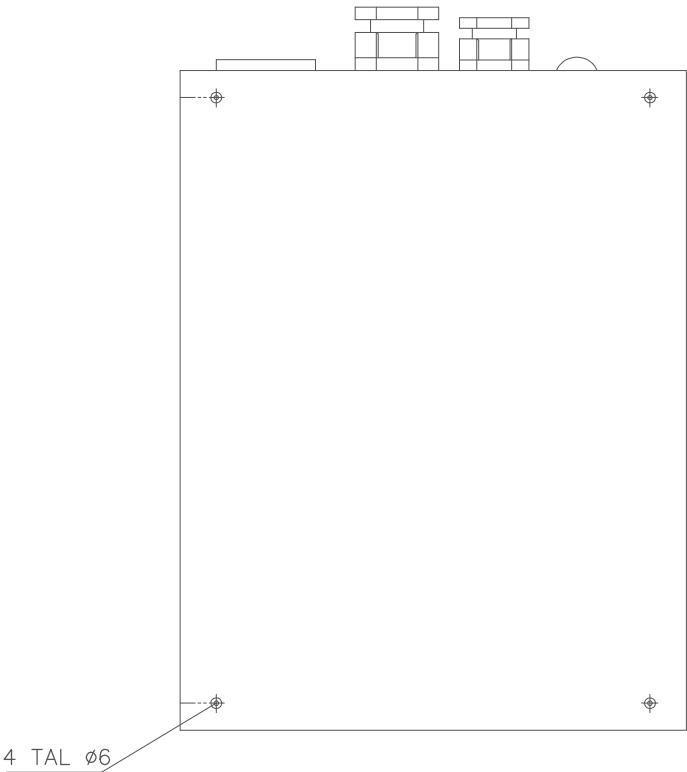

VISTA SUPERIOR
(CUADRO SA-PA-05)

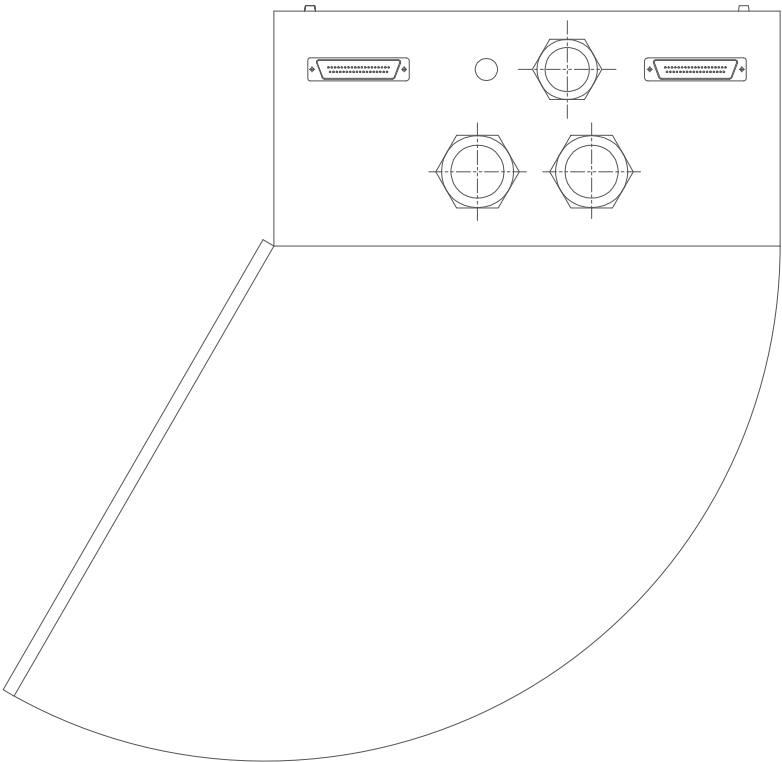

CONECTOR DE SALIDA

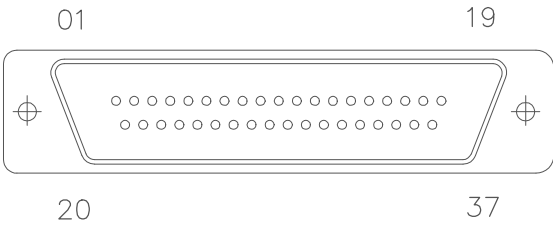

POSICIÓN	ALARMA
1	TEMPERATURA INTERIOR > 32°C
2	FALLO MAYOR A. ACONDICIONADO
3	TEMEPRATURA INTERIOR > 40°C
4	TEMPERATURA INTERIOR < 5 °C
5	FALLO MENOR A. ACONDICIONADO
6	FALLO MENOR CONTINUA 1
7	FALLO MAYOR CONTINUA 1
8	FALLO ALIMENTACIÓN ALTERNA
9	DISTRIBUCIÓN CONTINUA 1
10	FALLO DE TRANSMISIÓN
11	BATERÍA DESCONECTADA
12	CONTROL DE BALIZAS
13	TRANSMISIÓN FALLO MENOR
14	INTRUSIÓN
15	FALLO MENOR CONTINUA 2
16	FALLO MAYOR CONTINUA 2
17	BATERÍA DESCONECTADA 2
18	DISTRIBUCIÓN CONTINUA 2
19	FALLO MAYOR A. ACONDICIONADO 2

NOTAS:
LAS SEÑALES DE SALIDA SE CONFIGURAN EN CONTACTOS NC O NA SEGÚN EL QUIPO POR EL QUE SE TRANSMITAN
LA ALARMA 12 (CONTROL DE BALIZAS) ES DE APLICACIÓN EN EMPLAZAMIENTOS RURALES
EL PANEL SA-PA-05 TIENE DOS PRENSAESTOPAS PG-29 Y CONECTORES DE SALIDA SUB-D DE 37 PINES

GRUPO DE PLANO: PLANOS DE PROYECTO	NOMBRE: DIRECCIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA:	
EL INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN	TÍTULO PLANO: PANEL DE ALARMAS	
SILVIA LEÓN MOYA COLEGIADO N° 2345	PLANO N: PL08 N. GENERAL: HOJA 08 DE 18 ESCALA: INDICADAS	VERSIÓN: 0 FORMATO: A3 V. DE REPLANTEO:
N° DE OBRA:		
		ZONA 1
		APROBACIÓN FINAL
		DIBUJADO IMPLANTACIÓN RADIO TRANSMISIÓN CIRCULACIÓN
		SILVIA LEÓN MOYA FECHA Y FIRMA