



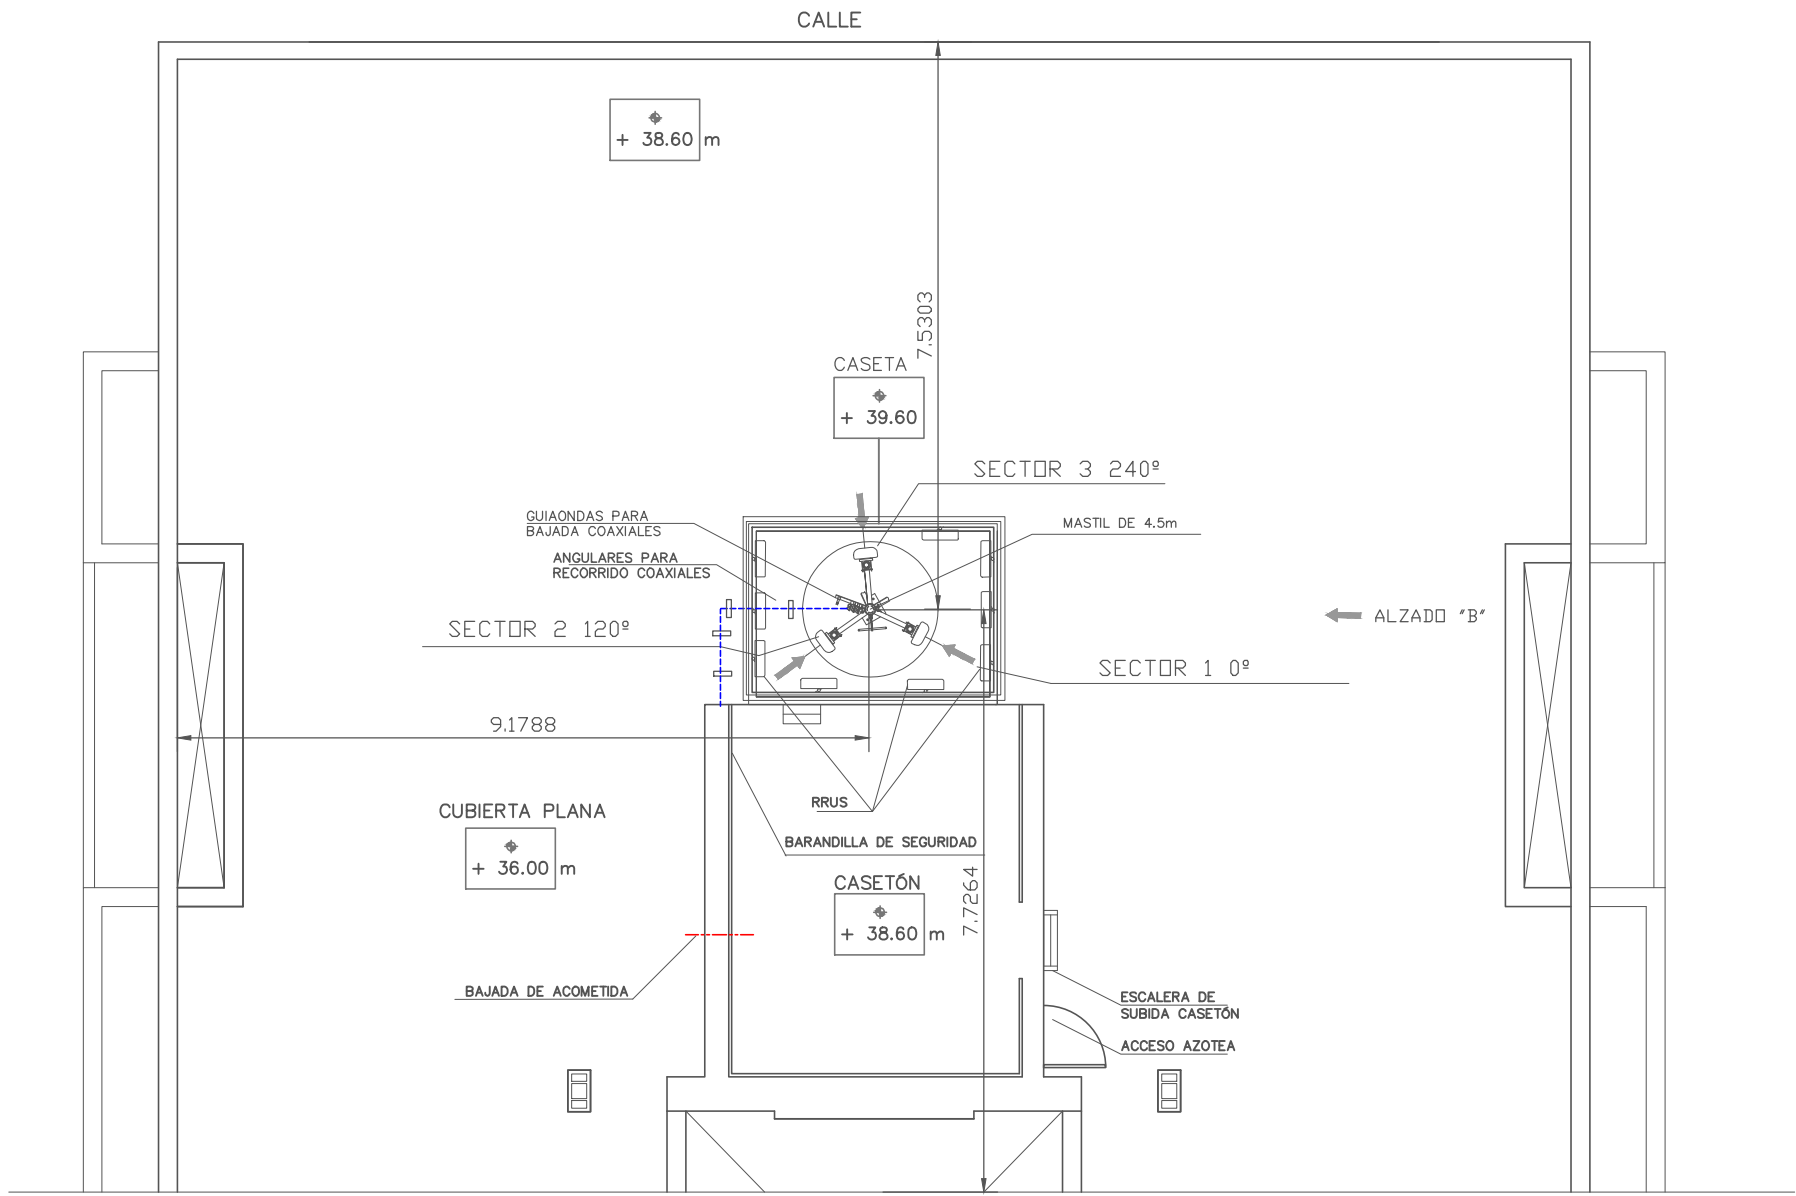


PLANTA DE ESTACIÓN
ESCALA 1/100

ALZADO "A"

ALZADO "B"



DETALLE MASTIL
ESCALA S/E COTAS EN m

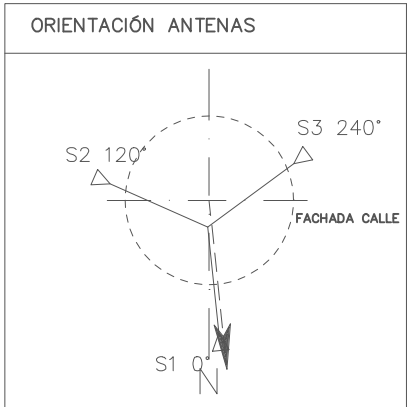

ORIENTACIÓN ANTENAS

ANTENAS

		SUELO CABLE	CABLE COAXIAL	LONG. COAX.DESDE BTS	ORIENTACIÓN
SECTOR 1	UMTS 2100	43,70 m	1/2"	15,00 m	0º
SECTOR 2	UMTS 2100	43,70 m	1/2"	15,00 m	120º
SECTOR 3	UMTS 2100	43,70 m	1/2"	15,00 m	240º
SECTOR 1	LTE 800	43,70 m	1/2"	15,00 m	0º
SECTOR 2	LTE 800	43,70 m	1/2"	15,00 m	120º
SECTOR 3	LTE 800	43,70 m	1/2"	15,00 m	240º
SECTOR 1	LTE 1800	43,70 m	1/2"	15,00 m	0º
SECTOR 2	LTE 1800	43,70 m	1/2"	15,00 m	120º
SECTOR 3	LTE 1800	43,70 m	1/2"	15,00 m	240º

LEYENDA

- CABLE COAXIAL
- CABLE DE ELECTRICIDAD

		ZONA 1	
GRUPO DE PLANO: PLANOS DE PROYECTO	NOMBRE: DIRECCIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA:	CÓRDOBA CÓRDOBA	
EL INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN	TÍTULO PLANO: RECORRIDO DE CABLEADO COAXIAL. PLANTA		
	PLANO N: PLO9	VERSIÓN: 0	
	N. GENERAL: HOJA 09 DE 18	FORMATO: A3	
N° DE OBRA:	ESCALA: INDICADAS	V. DE REPLANTEO:	
APROBACIÓN FINAL		DIBUJADO	SILVIA LEÓN MOYA
		IMPLANTACIÓN	
		RADIO	
		TRANSMISIÓN	
		CIRCULACIÓN	

ACTUACIONES EN EL EMPLAZAMIENTO

- Instalar mástil para las antenas.
- Instalar antenas tribandas en lugar indicado en planos.