


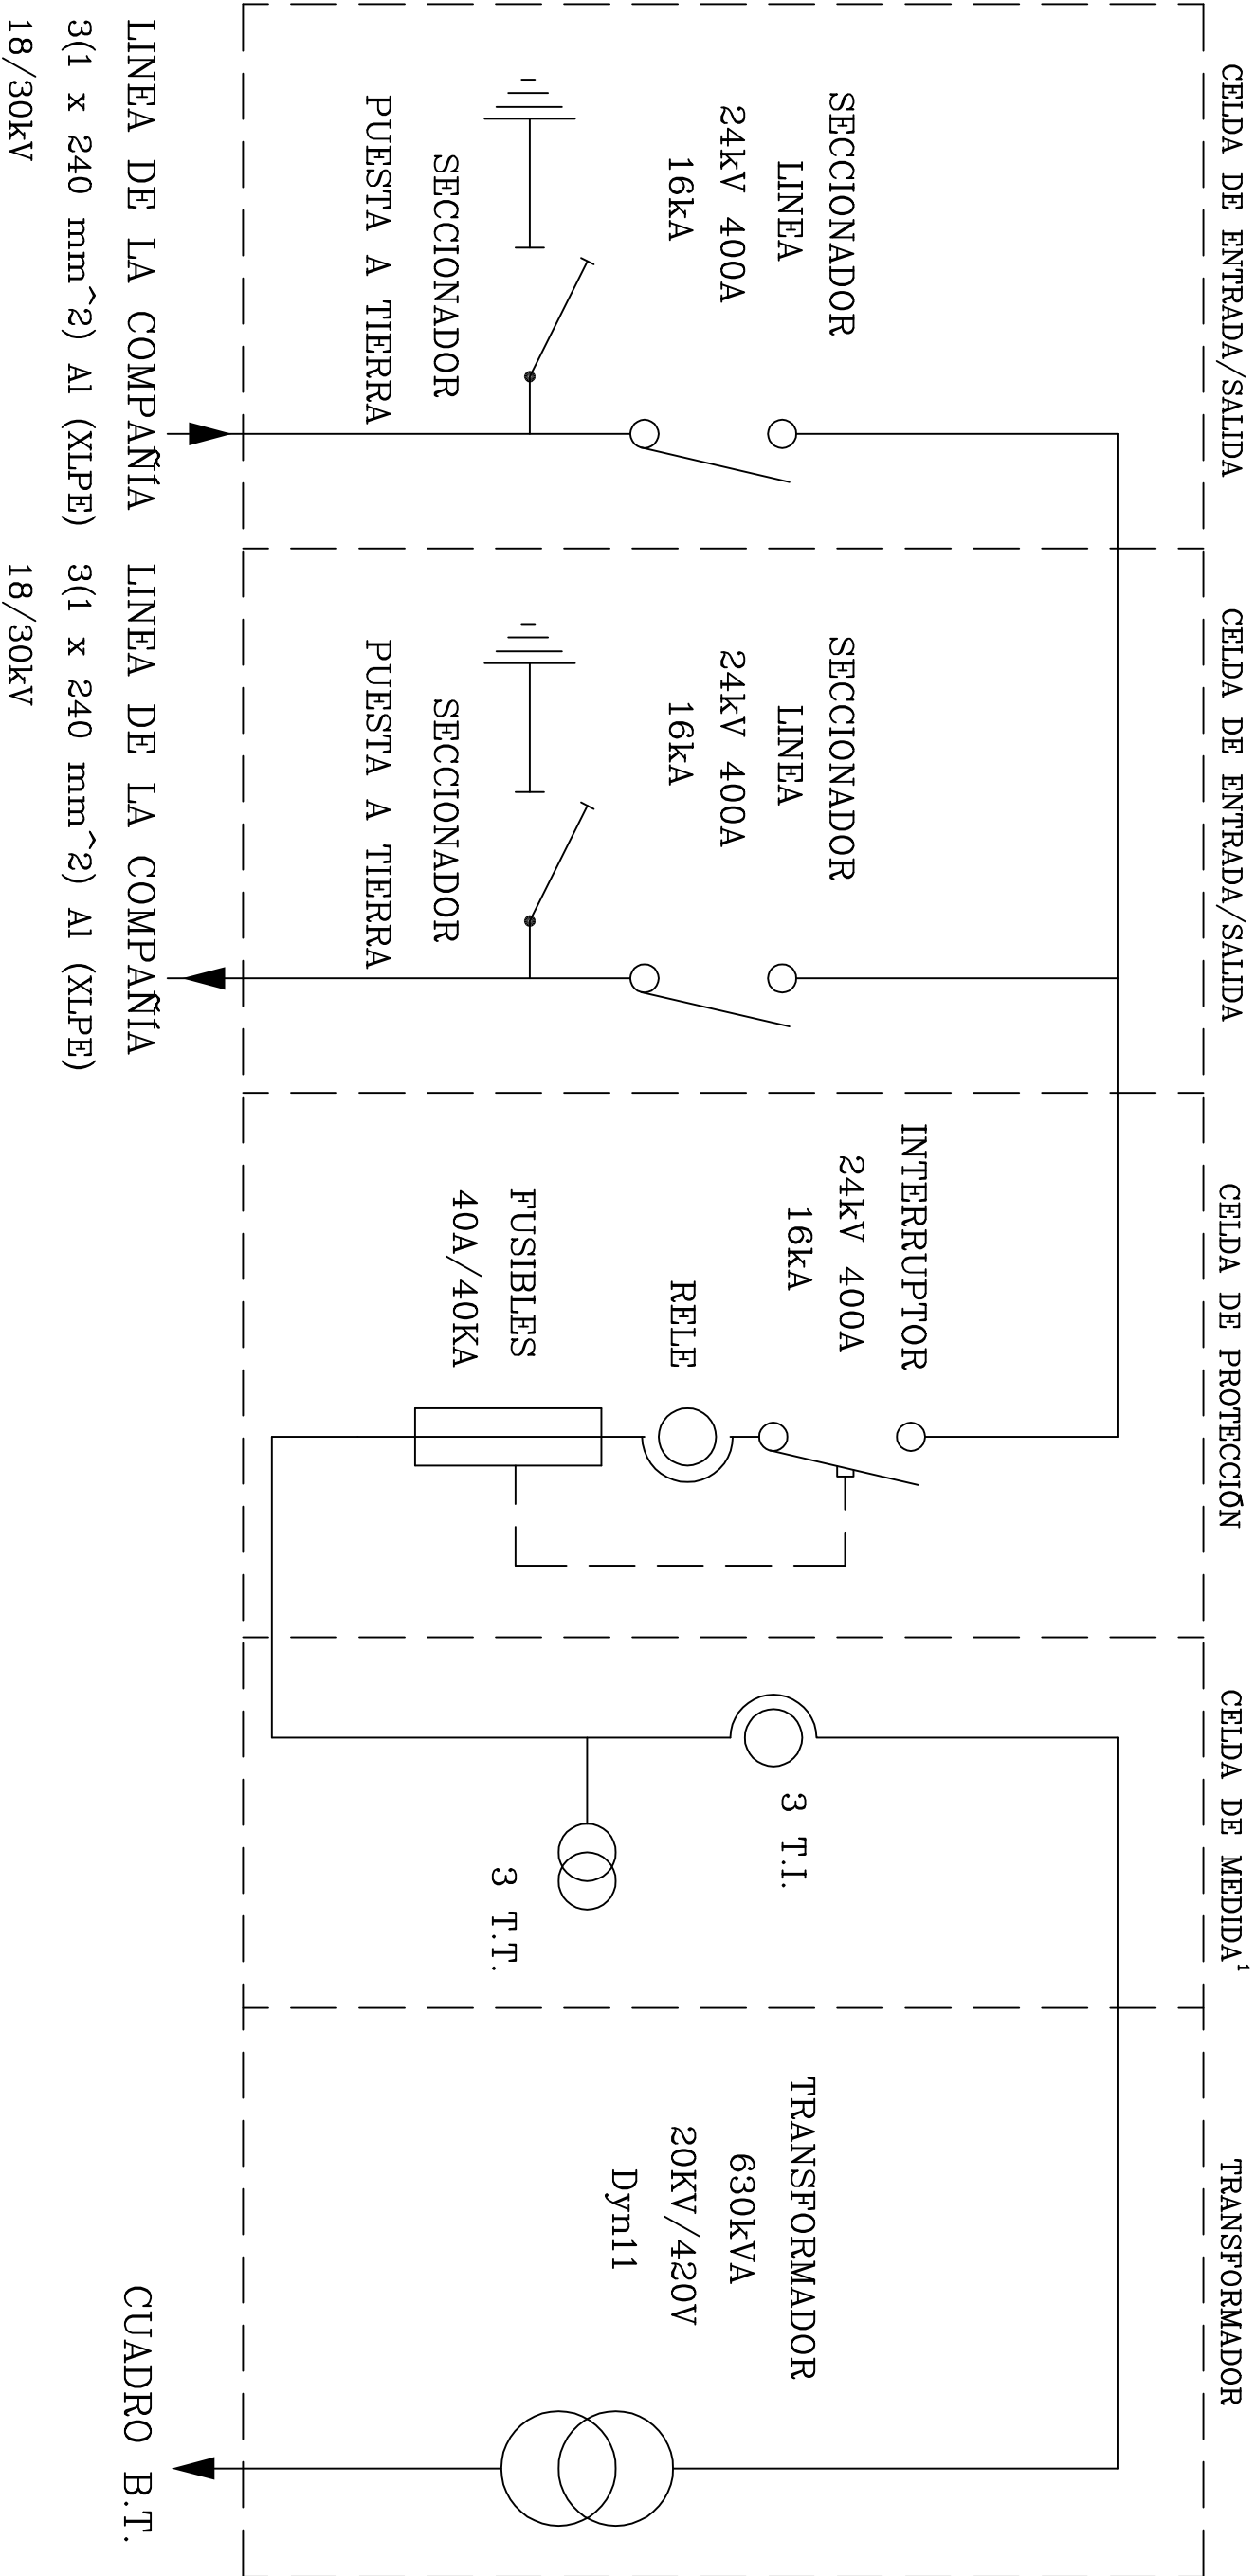

1 – CELDA DE MEDIDA:

- TRES TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD
15/5A 15VA CLASE:0.5S It_h=200I_n
- TRES TRANSFORMADORES DE TENSIÓN UNIPOLAR
22.000:V3/110:V3 25VA CLASE:0.5 F_t=1.9U_n

PLANO N°: 7		UNIVERSIDAD DE SEVILLA		
		DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA		
		ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS		
DIAGRAMA UNIFILAR CENTRO TRANSFORMACIÓN		ESCALA S/E		
NOMBRE:	JUAN ALBERTO GARCIA BRAVO	NIF:	52319342T	DIBUJADO: JUN. 10