



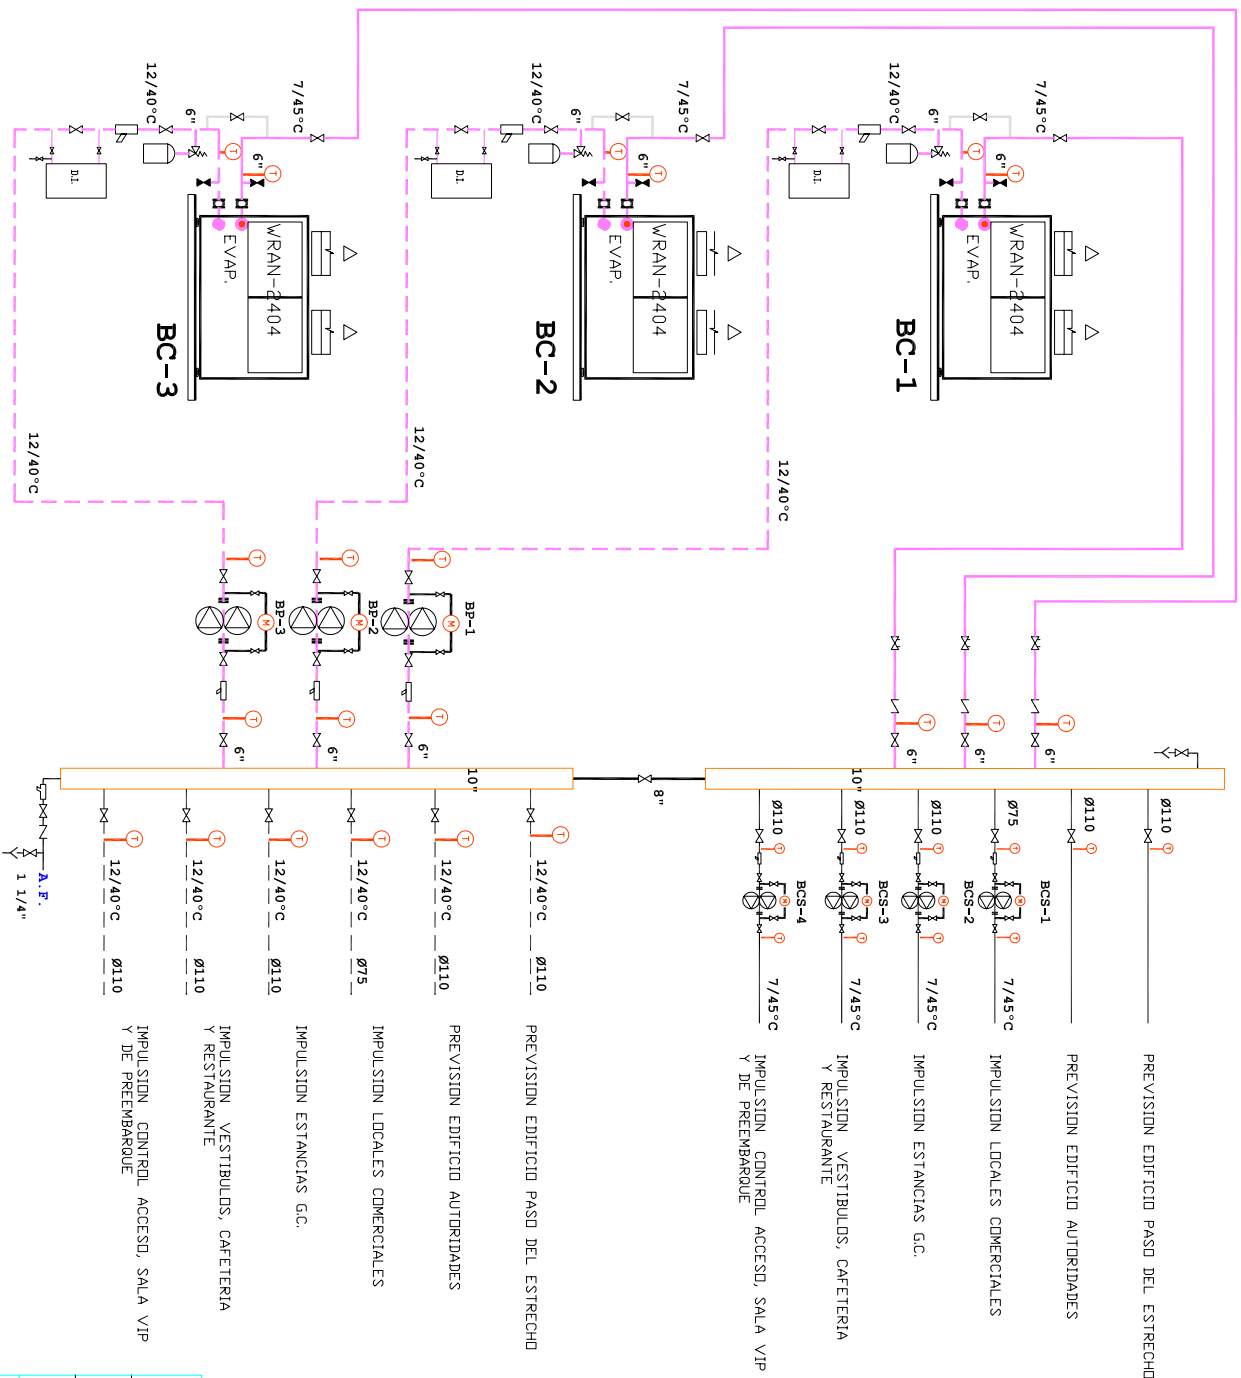

LEYENDA

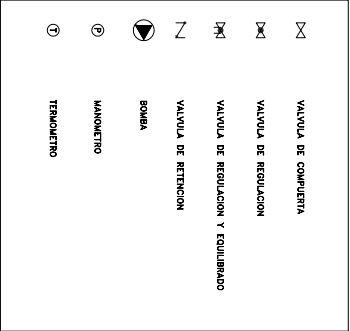

CARACTERISTICAS CIRCULADORES

| DENOMINACION | M3/H | kPA | MARCA   | MODELO             |
|--------------|------|-----|---------|--------------------|
| BP-1         | 83   | 50  | GRUNDOS | TPED-125 / 134 / 4 |
| BP-2         | 83   | 50  | GRUNDOS | TPED-125 / 134 / 4 |
| BP-3         | 83   | 50  | GRUNDOS | TPED-125 / 134 / 4 |
| BCS-1        | 8    | 60  | GRUNDOS | TPD-32 / 100 / 4   |
| BCS-2        | 25   | 100 | GRUNDOS | TPD-50 / 190 / 4   |
| BCS-3        | 35   | 60  | GRUNDOS | TPD-65 / 260 / 2   |
| BCS-4        | 44.7 | 250 | GRUNDOS | TPD-50 / 571 / 2   |

|                                                                                                                           |                      |                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| PROYECTO DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS EN UNA ESTACION VARIANTE |                      |                               | SUSTITUIR A         |
| PLANO N°                                                                                                                  | 1C-00                | INSTALACION DE CLIMATIZACION. | FECHA: OCTUBRE 2006 |
| HOLA N°                                                                                                                   | ESQUEMA DE PRINCIPIO |                               |                     |
| ESCALAS:                                                                                                                  | SIN ESCALA           |                               | AUTOR DEL PROYECTO  |
| ESCALAS GRAFICAS:                                                                                                         |                      |                               | ARTURO ESTEBAN FONT |