




SOPORTE PARA TUBERÍAS COLGADAS DE CALOR SIN RIESGO DE CONDENSACION
TUBERÍA DE DN-150(12") a DN-200(08")

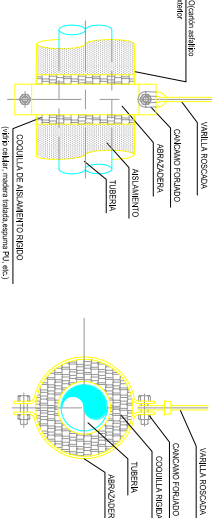


SOPORTE TUBERÍAS COLGADAS AGUA ENTRADA (CON RIESGO DE CONDENSACION)
TUBERÍA DE DN-150(12") a DN-200(08")

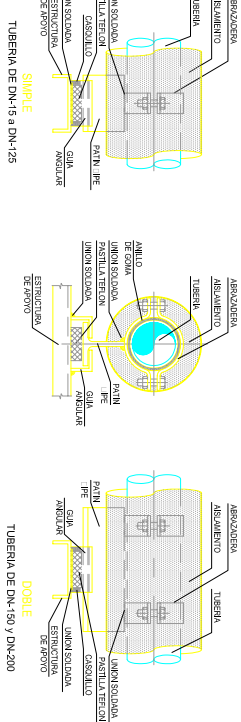

SOPORTE PARA TUBERÍAS APOYADAS DE CALOR SIN RIESGO DE CONDENSACION
TUBERÍA DE DN-150(12") a DN-200(08")

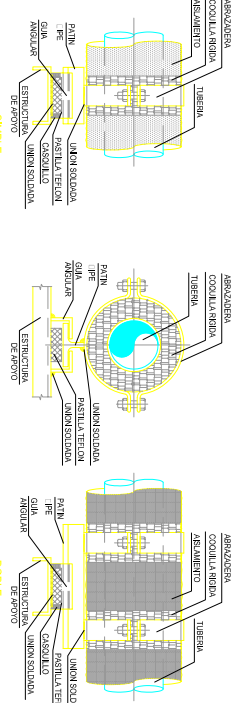


SOPORTE TUBERÍAS APOYADAS AGUA ENTRADA (CON RIESGO DE CONDENSACION)
TUBERÍA DE DN-150(12") a DN-200(08")

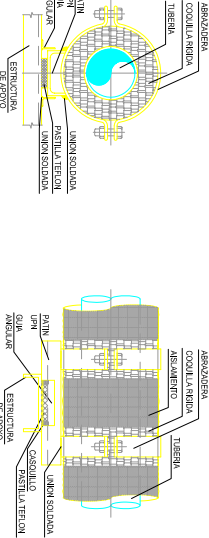


SOPORTE TUBERÍAS APOYADAS AGUA ENTRADA (CON RIESGO DE CONDENSACION)
TUBERÍA DE DN-250(010") a DN-500(020")


Ø1	CARGA MÁXIMA	SOPORTES
(mm)	EL CUBIERTO (mm)	(mm)
DN-15	500	1,8
DN-20	500	2,5
DN-25	500	2,5
DN-32	500	2,8
DN-40	500	3
DN-50	500	3
DN-70	500	3,5
DN-80	500	4
DN-100	850	5
DN-125	850	6
DN-150	1300	6
DN-200	1800	6
DN-250	2350	6
DN-300	3000	6
DN-400	4000	6
DN-500	4500	6

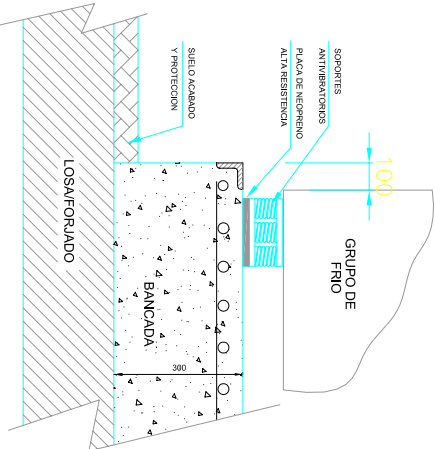


DETALLE DE BANCADA GRUPO FRIO
(EQUIPO PESADO)

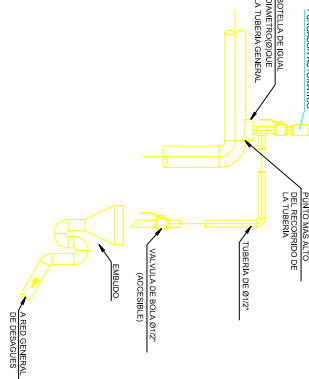


DETALLE PURGA DE AIRE EN LAS TUBERÍAS

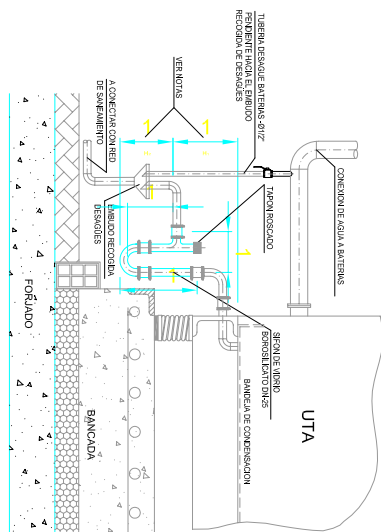


DETALLE RECOPILA CONDENSADOS DE UTA'S

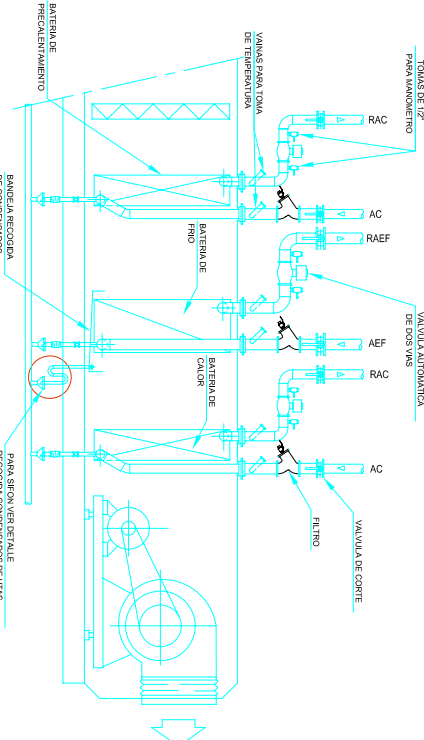


DETALLE CONEXION UTAS

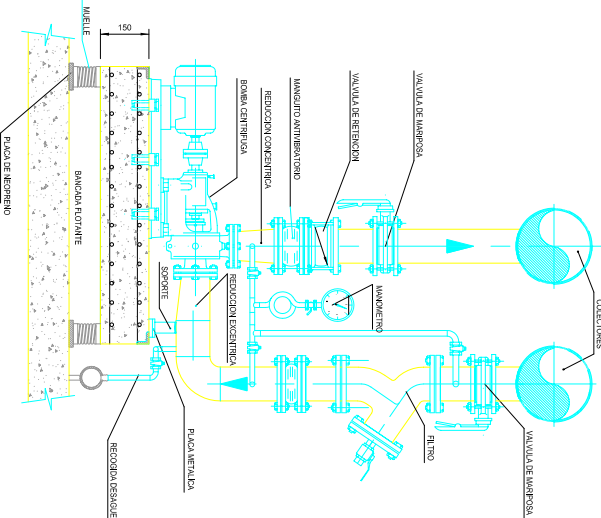


DETALLE TIPOO CONEXION PARA DE FLESHORONTAL
PARA TUBERÍAS Ø8" Y MENORES BANCADA FLOTANTE

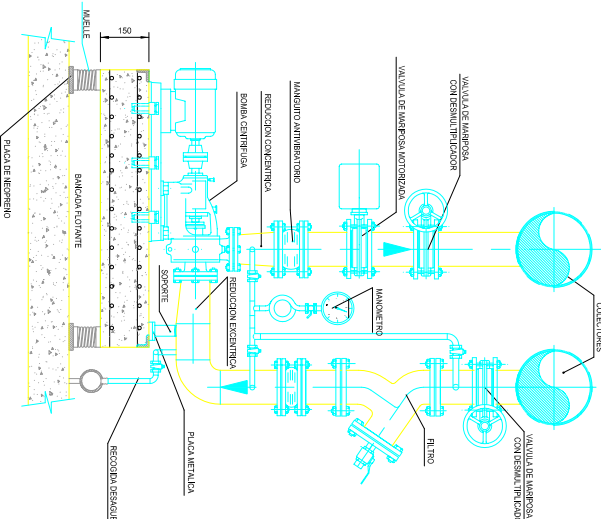


DETALLE TIPOO CONEXION PARA DE FLESHORONTAL
PARA TUBERÍAS Ø8" Y MAYORES BANCADA FLOTANTE

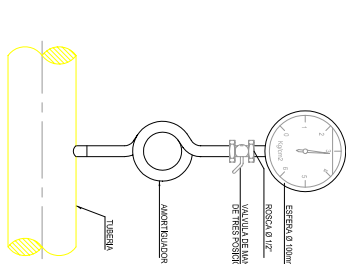

MANOMETRO

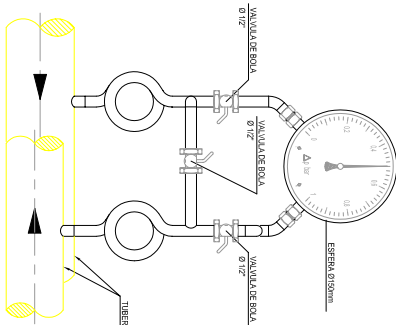

MANOMETRO DIFERENCIAL

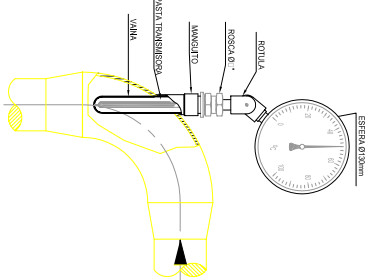

Característica de los termómetros	Escalas
Fluido	60 a 90 °C
Agua caliente	60 a 120 °C
Agua fría	0 a 10 °C
Agua sobrecalentada	180 a 250 °C

PROYECTO DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO Y SANAMIENTO DE AGUAS EN UNA ESTACIÓN MARTIMA		SUSTITUIR A:
PLANO Nº:	INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN.	SUSTITUIDO POR:
HOLA Nº:	DETALLES RED HIDRAULICA	
ESCALAS:	SIN ESCALA	AUTOR DEL PROYECTO
ESCALAS GRAFICAS:		ARTURO ESTEBAN FONT
FECHA:	OCTUBRE 2006	